






3φ 200V (50Hz/60Hz)

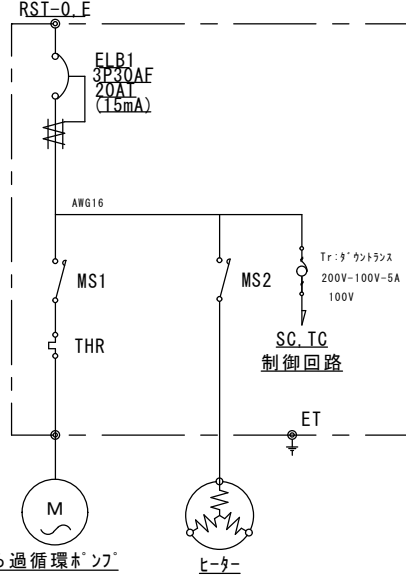

ろ過循環ポンプ 3φ 200V ***W/**W

ヒーター 4kw

コントローラ T6SEN-R520AB

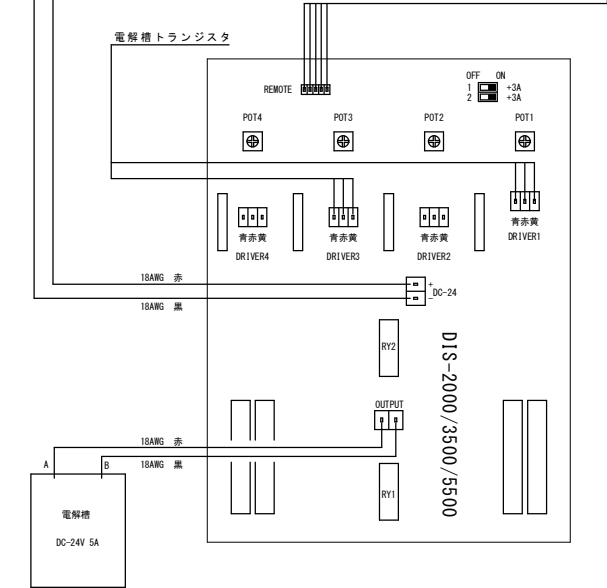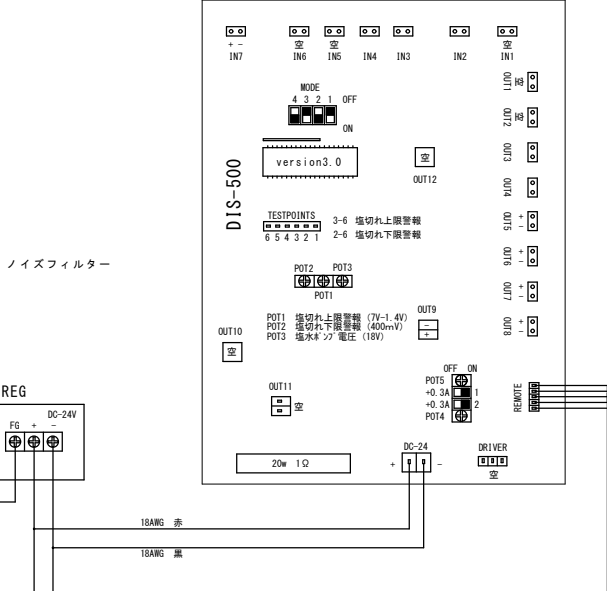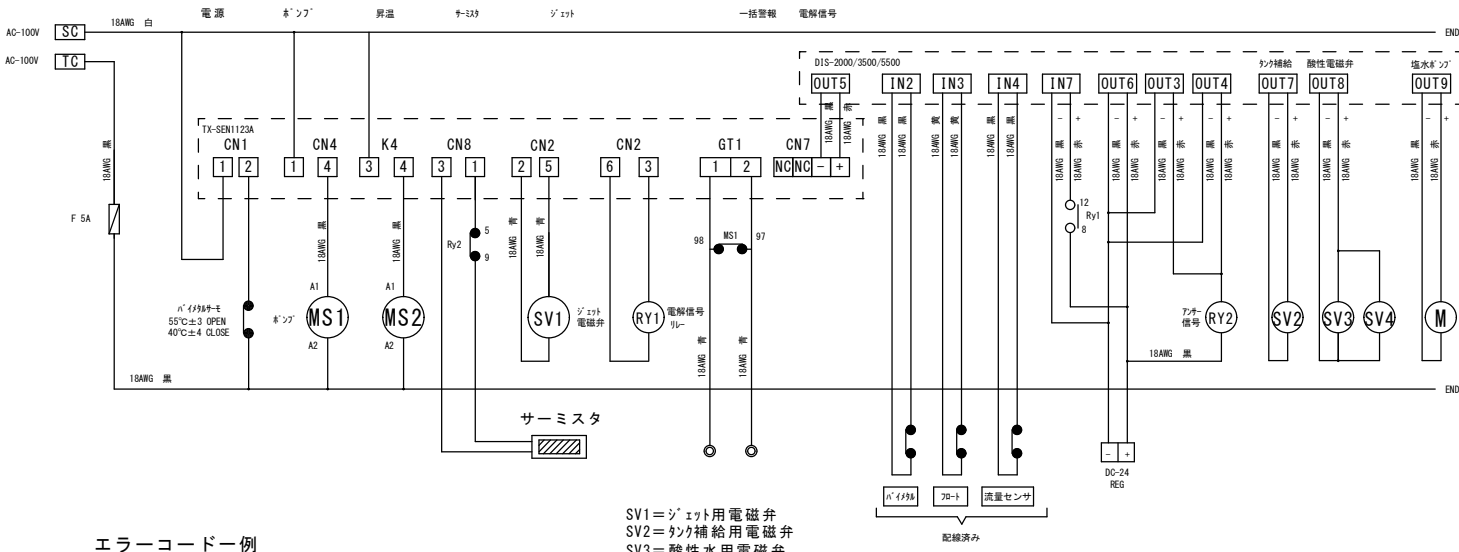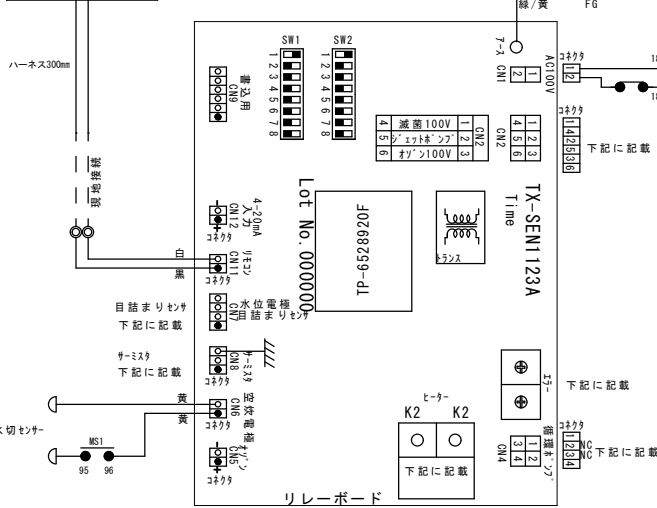

エラーコード一例

- E1=空焚き防止/循環ポンプ過負荷
- E2=サーミスタ断線/給水側断水警報/ヒートシンク加熱警報

- SV1=ジェット用電磁弁
- SV2=タンク補給用電磁弁
- SV3=酸性水用電磁弁
- SV4=給水用電磁弁
- RY1=電解信号
- RY2=アサ信号 (DC18V)
- M=塩水用ポンプ (DC18V)
- MS2=ヒーター用マグネットスイッチ
- MS1=循環ポンプ用マグネットスイッチ (サーマル付)

承認	審査	設計	製図	尺度	FREE	品名	DIS電装図
桑原	飯島	大口	大口	2018/2/26		DIS-2000AH-F型	
来歴	記事	通知番号	年月日氏名	サイエンス株式会社	図番		